


国家建筑工程质量监督检验中心检验报告
TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-QC1-2006-186R

共 4 页 第 2 页(Page2 of 4)

试件热侧表面温度分布状况

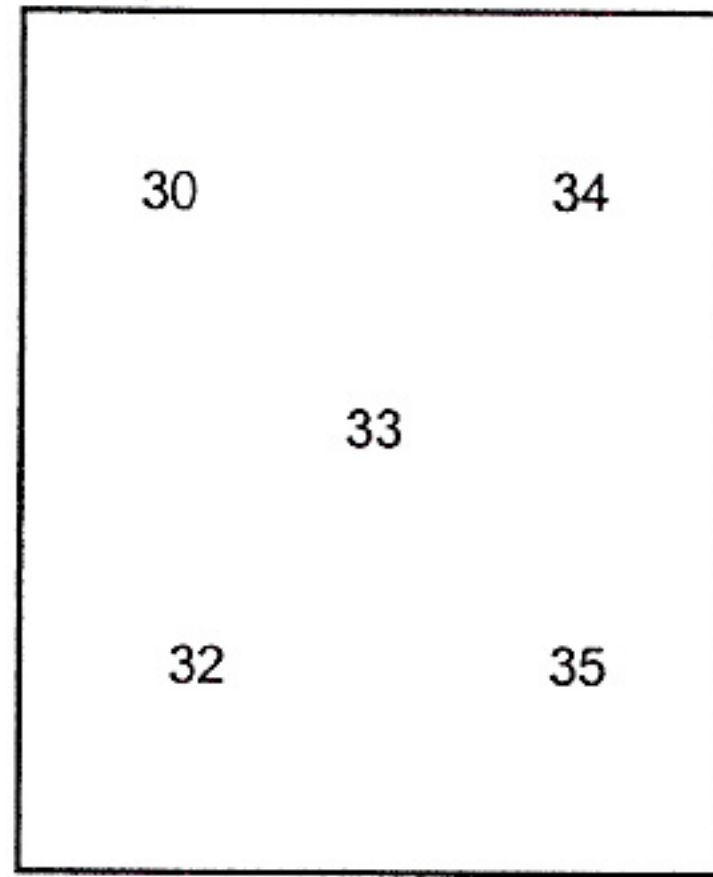

试件热侧测点温度

30	14.3 °C	32	13.9 °C	33	14.1 °C	34	14.6 °C
35	13.8 °C						